


Rzut poziomy kotłowni

1. Kocioł gazowy Buderus o mocy 170 kW do podgrzewu wody ciepłej i centralnego ogrzewania z zaworem bezpieczeństwa SYR 1915 3 bary dn 25 z zabezpieczeniem stanu wody SYR 933.1
2. Palnik gazowy Weishaupt W/G 20
3. Zasobnik cwu Buderus Logalus SU 200/1 o poj. 200 l z zaworem bezpieczeństwa SYR 2115 6 bar dn 20
4. Naczynie wzbiorcze przeponowe c.w.u. Refix D 12 l
5. Naczynie wzbiorcze przeponowe c.o. Reflex N200 z zaworem bezpieczeństwa SYR 1915 3/4 "
6. Pompa obiegowa c.o. typ 32POE120A/B
7. Pompa obiegowa grzania cwu typ 25 POR60C
8. Pompa cyrkulacyjna typ 25 PWR60C
9. Trójdrogowy zawór mieszający z siłownikiem dn 50 mm
10. Filtroodmulacz IOW 50
11. Stacja uzdatniania wody OSMONICS
12. Rozdzielacz zasilający stal DN 100 mm, l = 80 cm z zaworem upustowym, termometrem i manometrem
13. Rozdzielacz stalowy powrotu DN 100 mm, l = 80 cm z zaworem upustowym, termometrem i manometrem
14. Manometr
15. Termometr
16. Zawór gwintowany dn 15
17. Zawór gwintowany dn 20
18. Zawór gwintowany dn 25
19. Zawór gwintowany dn 50
20. Zawór zwrotny dn 20
21. Zawór zwrotny dn 25
22. Zawór zwrotny dn 50
23. Zawór kotłowy dn 50
24. Czujnik stężenia gazu
25. Centralka aktywnego systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej
26. Kurek kulowy dn 50
27. Odprowadzenie spalin z kotła – rura stalowa z blachy kwasoodpornej dn 180
28. Komin z blachy stalowej kwasoodpornej dwupłaszczowy dn 220/180

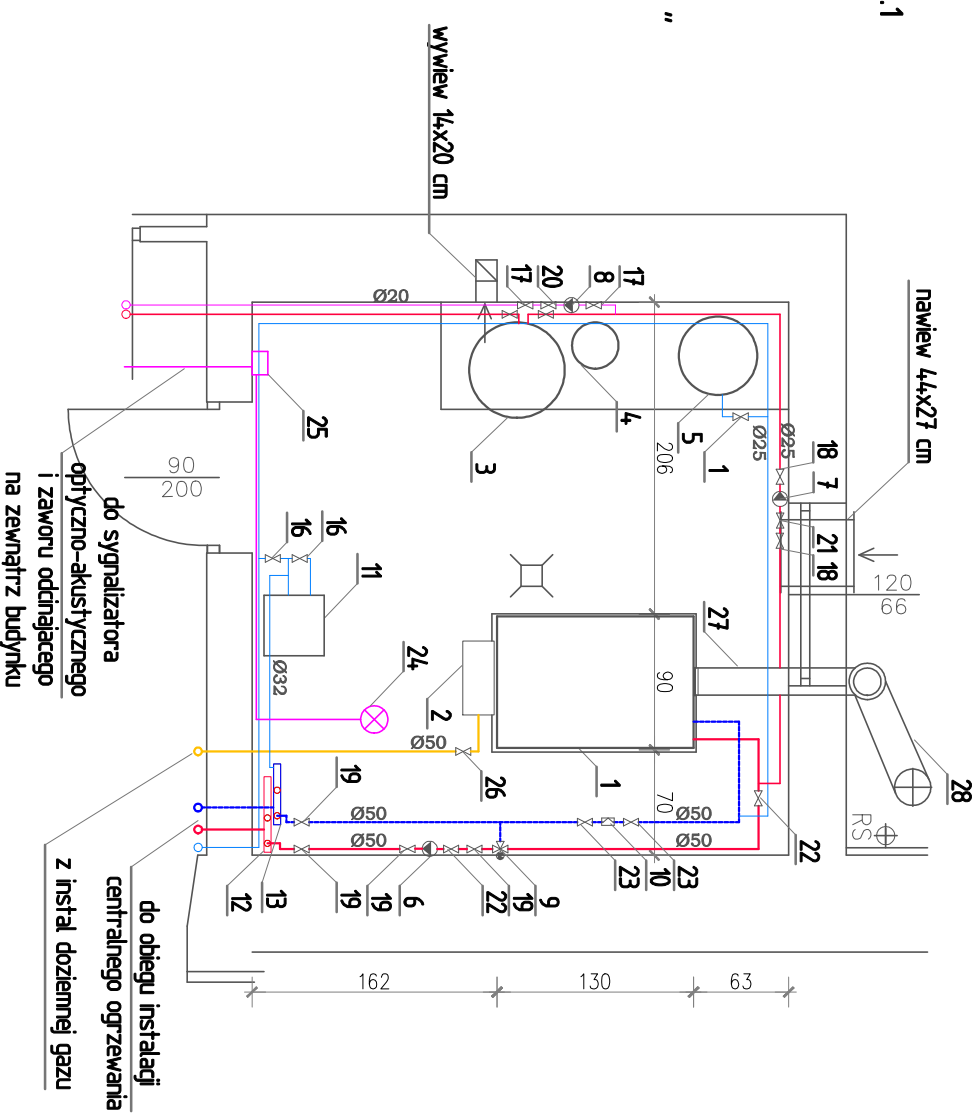

PRO-INSTAL Monika Warchał 22-100 Chełm, ul. Bolesława Wirskiego 20/31

Imię i nazwisko	specjalność	nr uprawnień	podpis
mgr inż. Monika Warchał	Instalacyjno -inżynierska	LUB/0103/POOS/10	
INWESTOR:			
Gmina Chełm 22-100 Pokrówka, ul. Gminna 18			
NAZWA I ADRES BUDOWY:			
Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej w Okszowie 22-105 Okszów, ul. Chelmska 14, dz nr 322/3, obręb 060303_2.0043 Okszów Kolonia			
TYTUŁ RYSUNKU: rzut poziomy kotłowni			
			19.12.2023 r.
Rysunek nr S-13			SKALA
			-